


Rzut piwnicy
inst. kan. san.

skala 1:100

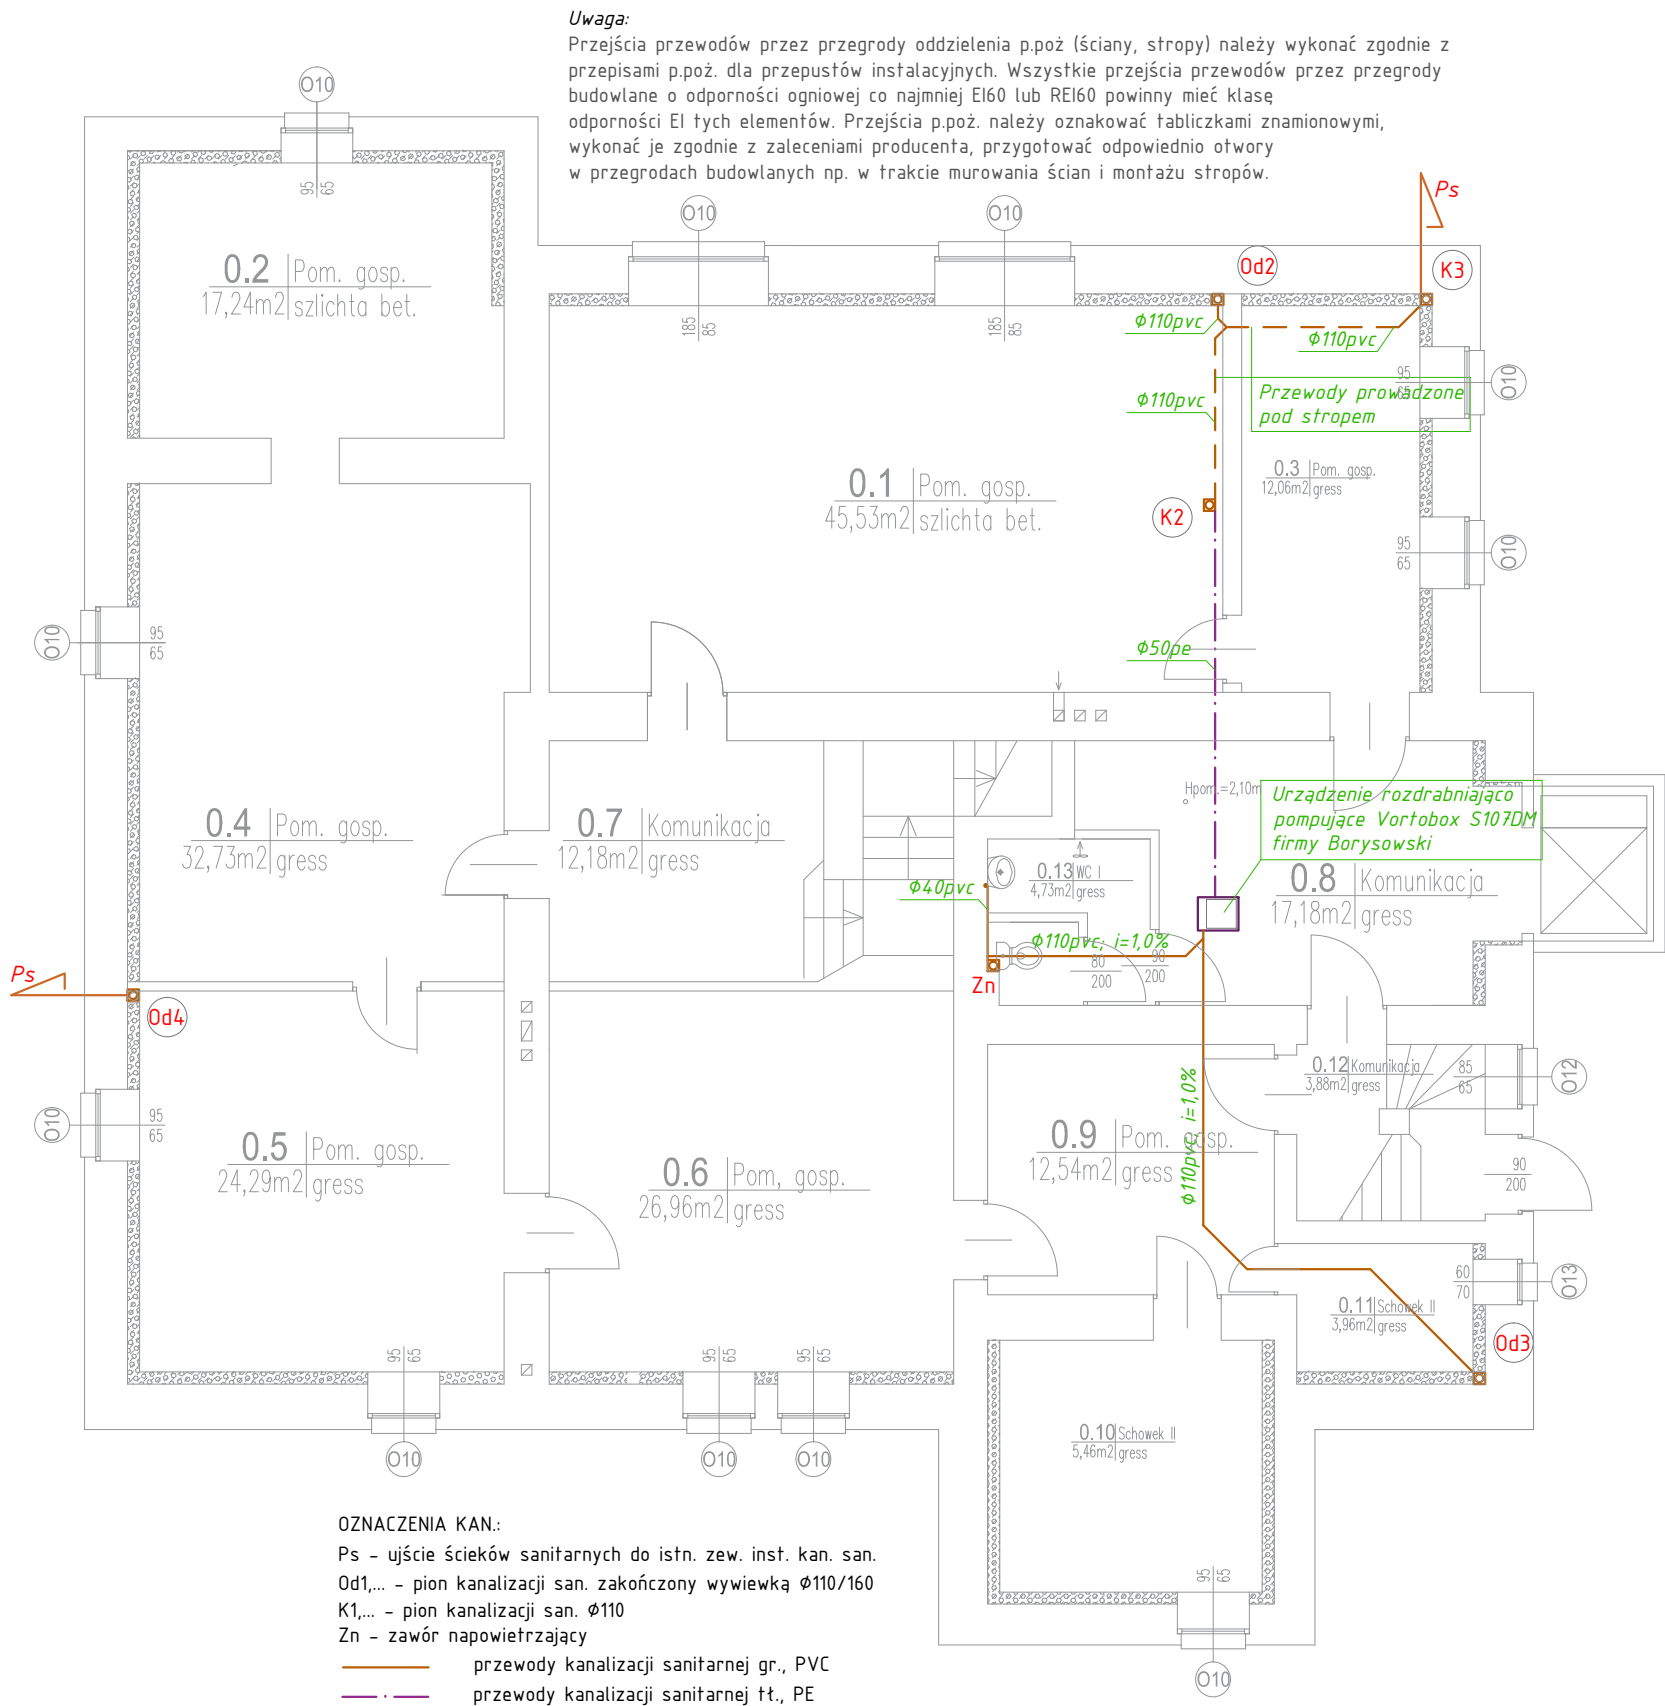

OZNACZENIA KAN.:
Ps - ujście ścieków sanitarnych do istn. zew. inst. kan. san.
Od1,... - pion kanalizacji san. zakończony wywiewką Ø110/160
K1,... - pion kanalizacji san. Ø110
Zn - zawór napowietrzający
— przewody kanalizacji sanitarnej gr., PVC
— — — przewody kanalizacji sanitarnej tł., PE

Obiekt Lokalizacja	Termomodernizacja budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dłutowskiej dz. nr 39/2, ob. Huta Dłutowska	
Inwestor Adres	Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25 95 - 081 Dłutów	
Nazwa rysunku	Rzut piwnicy - inst. kan. san.	
Data		09.12.2019 r.
Nr rysunku		S-4
Skala		1:100
Branża		SANITARNA
Projektant Br.Sanitarna	mgr inż. Jan Schulz upr. nr POM/0295/PBS/16 (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)	
Sprawdzający Br.Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwarry upr. nr POM/0287/PBS/15 (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)	
Nr strony		