




skala 1:100

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia p.poż (ściany, stropy) należy wykonać zgodnie z przepisami p.poż. dla przepustów instalacyjnych. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane o odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 powinny mieć klasę odporności EI tych elementów. Przejścia p.poż. należy oznakować tabliczkami znamionowymi, wykonać je zgodnie z zaleceniami producenta, przygotować odpowiednio otwory w przegrodach budowlanych np. w frakcie murowania ścian i montażu stropów.

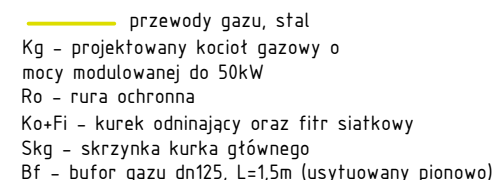

Obiekt Lokalizacja	Termomodernizacja budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dłutowskiej dz. nr 39/2, ob. Huta Dłutowska	
Inwestor Adres	Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25 95 - 081 Dłutów	
Nazwa rysunku	Rzut parteru - inst. c.o. i gazu	
Data	09.12.2019 r.	
Nr rysunku	S-8	
Skala	1:100	
Branża	SANITARNA	
Projektant Br.Sanitarna	mgr inż. Jan Schulz upr. nr POM/0295/PBS/16 (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)	
Sprawdzający Br.Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwaryn upr. nr POM/0287/PBS/15 (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)	
Nr strony		